

Darba uzdevums

Ugunsdzēsības aparātu piegāde pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

1. Vispārējās prasības:

- 1.1. Ugunsdzēsības aparātiem ir jābūt atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".
- 1.2. Ugunsdzēsības aparātam jābūt CE atbilstības marķējumam.
- 1.3. Ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsai jābūt sarkanai (piem. RAL-3000).
- 1.4. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt lietošanas instrukcijai valsts valodā (var būt, kā informatīva "uzlīme" kontrastā ar aparāta korpusu). Uzlīmei jābūt atbilstoši MK noteikumu Nr.238, 285.punkta prasībām.

2. Nepieciešami **pulvera ugunsdzēsības aparāti**, ar sekojošām tehniskām prasībām:

Pulvera daudzums: ne mazāk kā 6 kg
Darba temperatūra: -30°C līdz +60°C
Dzēšanas klase: **55A233 BC**
Sertifikācija: CE, EN3

4. Tehniskās apkopes veikšanas biežums: ne mazāk par 5 gadiem. Jābūt ražotāja norādītam, lietošanas instrukcijā un uz aparāta.

5. Piedāvājumā ugunsdzēsības aparātam komplektā jābūt arī atbilstošam kronšteinam, ar kuru aparātu var piestiprināt pie sienas.

6. Cenu norādīt vienam ugunsdzēsības aparātam bez PVN un ar PVN.


7. Ugunsdzēšamo aparātu daudzums – līdz 20 (divdesmit). Daudzums atkarīgs no cenas, lai nepārsniegtu plānoto summu.

8. **Ugunsdzēšamo aparātu piegādes vieta – Ventspili - Talsu ielā 84.**

9. Piedāvājumu iesniegt līdz 16.maija plkst. 14.00 sūtot uz e-pasta adresi iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv.

10. Visi jautājumi, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai pa tālr. 636 02216, 26424008.

Tehniskās daļas vadītāja

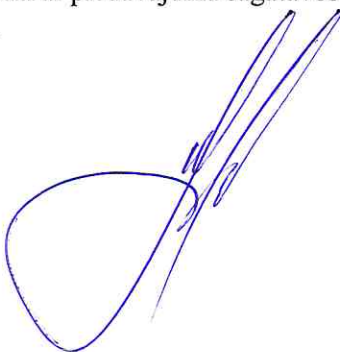

V.Maula