

Tehniskā specifikācija

Dīzeļģeneratoru apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69:

1. KM Brīvības iela 38. Dīzeļģeneratora tips – V500C2-TELYS2

Servisa apkalpošana – 1 gads.

Tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajam vadlīnijām

1 – viens ceturksnis 2. – pusgads, 3. – gads,

1.	2.	3.	Izpildāmie darbi
•			pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu
•			pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās
•			pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)
•			pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūkņēšanas sūkni (opcija)
•			pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni
•			pārbaudīt startera -akumulatoru elektrolīta stāvokli
•			pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli
•			pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli
•			pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli
•			pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli
•			pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu
•			pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora
•			pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju
•			pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli
•			pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop)
•			izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas
•			testēt ģeneratoru 30minūtes zem slodzes pie nominālās jaudas, palaižot rokas, auto vai testa režīmā
•			pārbaudīt vārstu funkcionēšanu
•			pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu
•			pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu
•			pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli
•			pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī
•			ieeļļot šarnīrus un sviras
•			notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi
•			pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju
•			pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)
•			pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus
•			attīrīt gaisa eju restes
•			notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora elektrisko pieslēgumu un to izolācijas stāvokli
•			krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas
•			nomainīt eļļu
•			nomainīt dzesēšanas šķidrumu
•			nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus

2. KM Talsu iela 69. Dīzeļģeneratora tips- DS500 CONT.

Servisa apkalpošana – 1 gads.

Tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajam vadlīnijām

1 – gads

1	Izpildāmie darbi
•	pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu
•	pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās
•	pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)
•	pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūkņēšanas sūkni (opcija)
•	pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni
•	pārbaudīt startera - akumulatoru elektrolīta stāvokli
•	pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli
•	pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli

•	pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidrums cauruļvadu un pievienojumu stāvokli
•	pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli
•	pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu
•	pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora
•	pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju
•	pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli
•	pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signāli, avārijas stop)
•	izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas
•	testēt ģeneratoru, palaižot rokas, auto vai testa režīmā
•	pārbaudīt vārstu funkcionēšanu
•	pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu
•	pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu
•	pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli
•	pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī
•	ieeļļot šarnīrus un sviras
•	notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi
•	pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju
•	pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)
•	pārbaudīt noplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus
•	attīrīt gaisa eju restes
•	notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora elektrisko pieslēgumu un to izolācijas stāvokli
•	krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas
•	nomainīt eļļu
•	nomainīt dzesēšanas šķidrumu
•	nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidrums filtrus

1. Prasības pretendentiem

1.1. Pretendenta personālam ir jābūt apmācītam doto dīzeļģeneratoru apkalpošanā.

1.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos;

2. Iesniedzamie dokumenti.

2.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.1.1.

2.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.1.2. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).

2.3. Pretendenta pieteikums.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 28.maijā plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

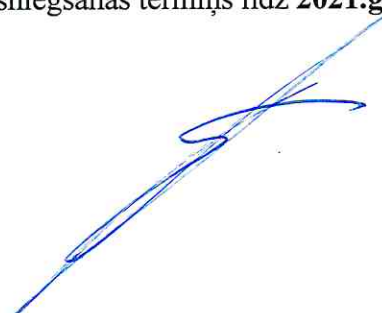

E.Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2021. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagazināties ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Dīzeļģeneratoru apkalpošanu katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 par līgumcenu:

1. KM Brīvības iela 38.

Nr.	Materiāli un darbi	Mērv.	Daudzums gadā	Cena, EUR	Summa gadā, EUR
1	Ceturkšņa apkopes darbi	gab.	4		
2	Pusgada apkopes darbi	gab.	1		
3	Gada apkopes darbi	gab.	1		
4	Sīkie apkopes materiāli	kompl.	4		
5	Slodzes tests	gab.	4		
6	Eļļa (kopējais daudzums l)	gab.	1		
7	Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l)	gab.	1		
8	Eļļas filtrs	kompl.	1		
9	Degvielas filtrs	kompl.	1		
10	Gaisa filtrs	kompl.	1		
11	Transporta izmaksas	gab.	4		
Līgumcena (gadā)					
PVN: 21%					
Līgumsumma (gadā)					

2. KM Talsu iela 69.

Nr.	Materiāli un darbi	Mērv.	Daudzums gadā	Cena, EUR	Summa gadā, EUR
1	Gada apkopes darbi	gab.	1		
2	Sīkie apkopes materiāli	kompl.	1		
5	Slodzes tests	gab.	1		
6	Eļļa (kopējais daudzums l)	gab.	1		
7	Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l)	gab.	1		
8	Eļļas filtrs	kompl.	1		
9	Degvielas filtrs	kompl.	1		
10	Gaisa filtrs	kompl.	1		
11	Transporta izmaksas	gab.	1		
Līgumcena (gadā)					
PVN: 21%					
Līgumsumma (gadā)					

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....