

Darba uzdevums

Ugunsdzēsības aparātu piegāde pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

1. Vispārējās prasības:

- 1.1. Ugunsdzēsības aparātiem ir jābūt atbilstošiem 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".
- 1.2. Ugunsdzēsības aparātam jābūt CE atbilstības marķējumam.
- 1.3. Ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsai jābūt sarkanai (piem. RAL-3000).
- 1.4. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt lietošanas instrukcijai valsts valodā (var būt, kā informatīva "uzlīme" kontrastā ar aparāta korpusu). Uzlīmei jābūt atbilstošai MK noteikumu Nr.238, 285.punkta prasībām.

2. Nepieciešami **pulvera ugunsdzēsības aparāti**, ar sekojošām tehniskām prasībām:

Pulvera daudzums: 6 kg
Darbības laiks (nepārtraukts): 15 sek.
Darba temperatūra: -30°C līdz +60°C
Dzēšanas klase: **43A 233B/C**
Sertifikācija: CE, EN3

4. Tehniskās apkopes veikšanas biežums: ne mazāk par 5 gadiem. Jābūt ražotāja norādītam, lietošanas instrukcijā un uz aparāta.

5. Piedāvājumā ugunsdzēsības aparātam komplektā jābūt arī atbilstošam kronšteinam, ar kuru aparātu var piestiprināt pie sienas.


6. Ugunsdzēšamo aparātu daudzums – 10 (desmit).

7. Ugunsdzēšamo aparātu piegādes vieta – Ventspilī - Talsu ielā 84.

8. Piedāvājumu iesniegt līdz 25.maija plkst 10.00 sūtot uz e-pasta adresi iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv.

9. Visi jautājumi, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai pa tālr. 636 02216, 26424008.

Tehniskās daļas vadītāja

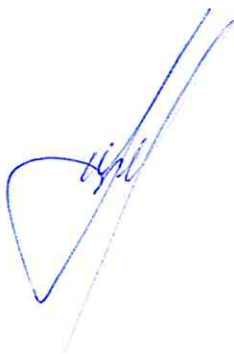

V.Maula